



КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА Habitat 2 23 €

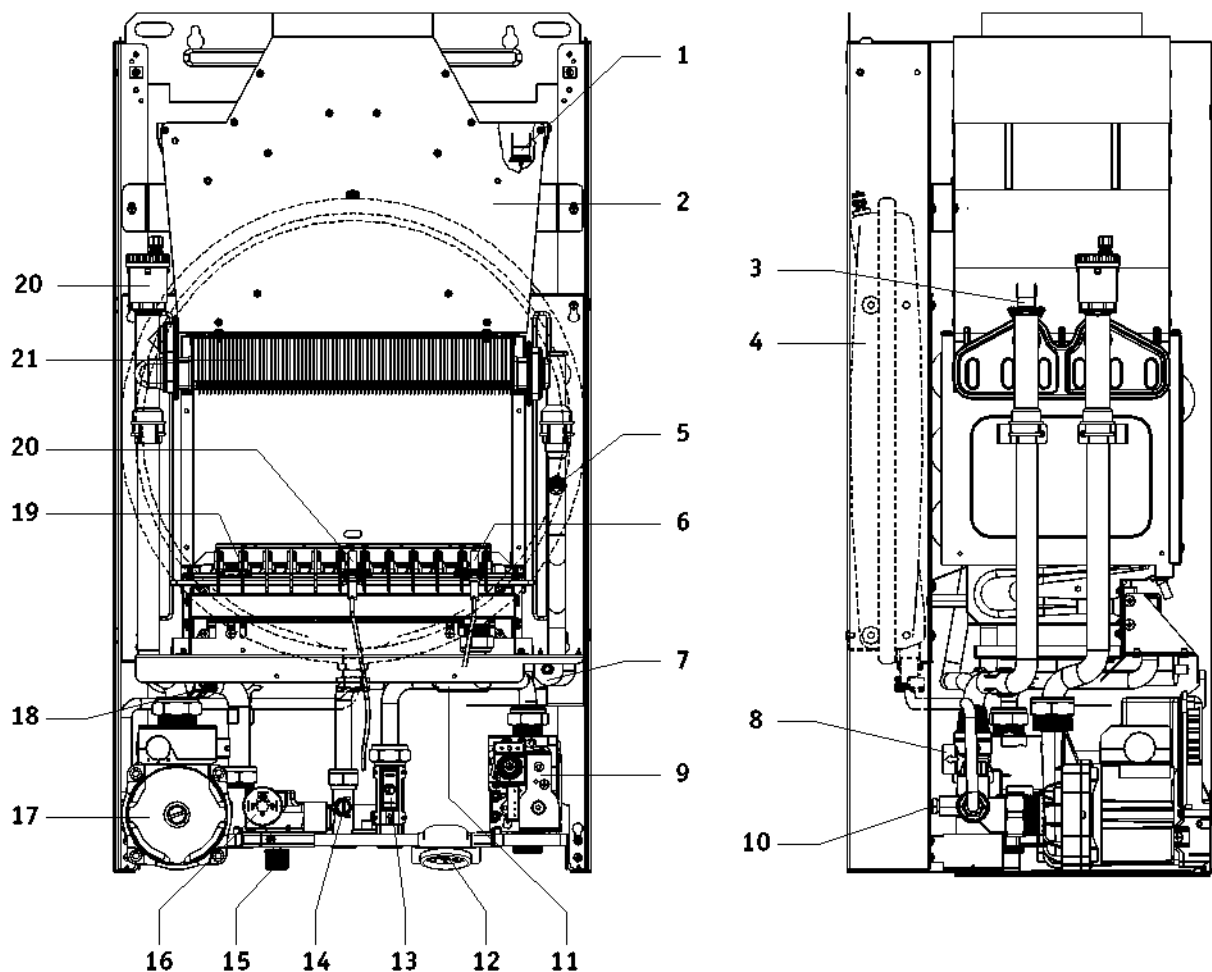

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Термостат контроля за отводом продуктов сгорания | 14 | Регулятор расхода холодной воды |
| 2 | Коллектор отходящих продуктов сгорания | 15 | Кран для наполнения и подпитки |
| 3 | Предохранительный термостат | 16 | Реле контроля за минимальным давлением теплоносителя в котле |
| 4 | Расширительный бак закрытого типа | 17 | Трехскоростной циркуляционный насос |
| 5 | NTC датчик температуры горячей воды | 18 | NTC датчик температуры теплоносителя в подающей линии |
| 6 | Электрод розжига | 19 | Горелка |
| 7 | Трансформатор розжига | 20 | Ионизационный электрод контроля пламени |
| 8 | Предохранительный клапан 3 бар | 21 | Битермический теплообменник |
| 9 | Газовая арматура | 22 | Автоматический воздухоотводчик |
| 10 | Вентиль для слива теплоносителя | | |
| 11 | Магнитный преобразователь воды | | |
| 12 | Манометр | | |
| 13 | Датчик контроля минимального расхода | | |

холодной воды (с фильтром)


КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА **Habitat 2 24 SE – 28 SE**

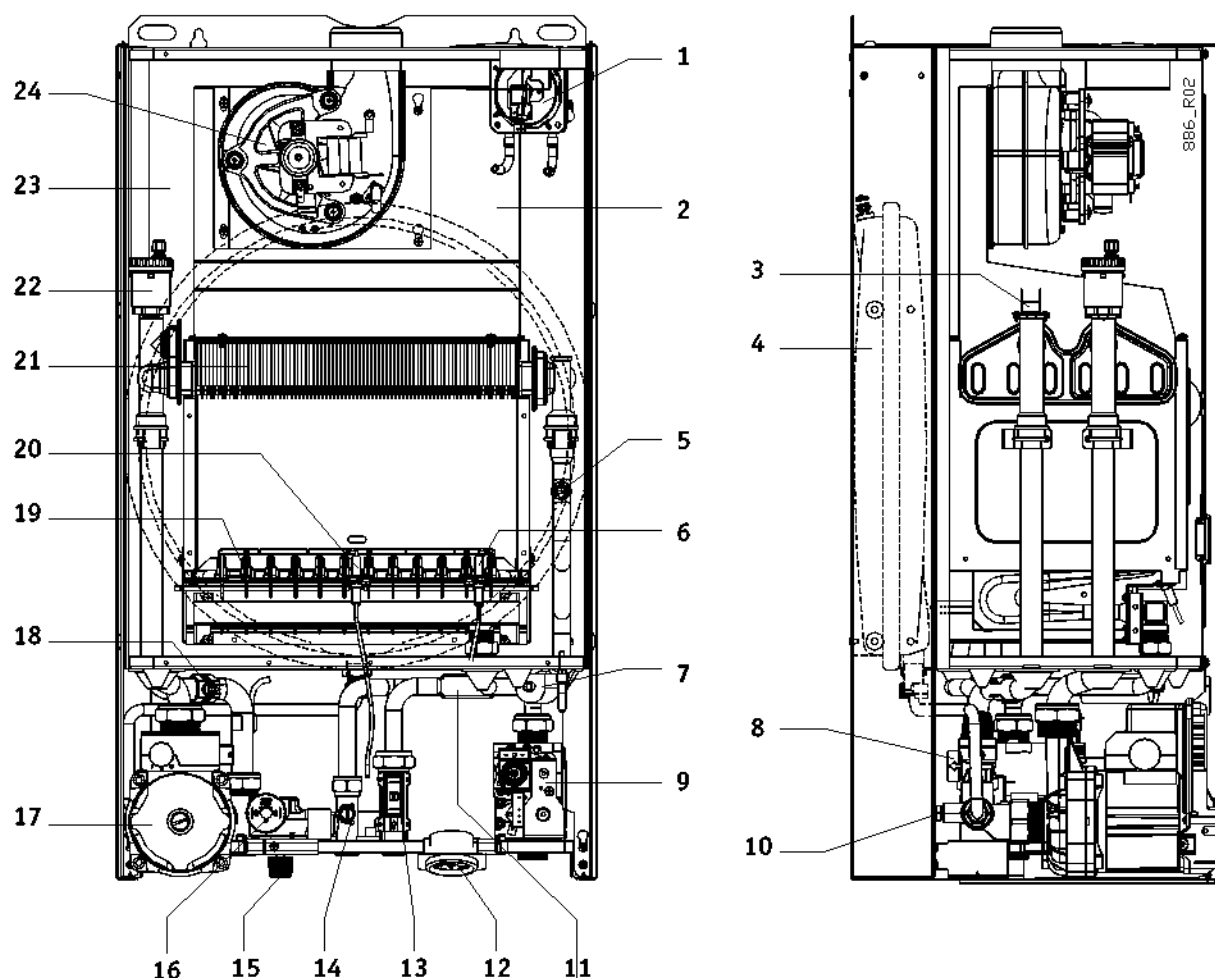

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 1 | Дифференциальный прессостат контроля за отводом продуктов сгорания | 14 | Регулятор расхода холодной воды |
| 2 | Коллектор отходящих продуктов сгорания | 15 | Кран для наполнения и подпитки |
| 3 | Предохранительный термостат | 16 | Реле контроля за минимальным давлением теплоносителя в котле |
| 4 | Расширительный бак закрытого типа | 17 | Трехскоростной циркуляционный насос |
| 5 | NTC датчик температуры горячей воды | 18 | NTC датчик температуры теплоносителя в подающей линии |
| 6 | Электрод розжига | 19 | Горелка |
| 7 | Трансформатор розжига | 20 | Ионизационный электрод контроля пламени |
| 8 | Предохранительный клапан 3 бар | 21 | Битермический теплообменник |
| 9 | Газовая арматура | 22 | Автоматический воздухоотводчик |
| 10 | Вентиль для слива теплоносителя | 23 | Герметичная камера сгорания |
| 11 | Магнитный преобразователь воды | 24 | Вентилятор дымоудаления |
| 12 | Манометр | | |
| 13 | Датчик контроля минимального расхода холодной воды (с фильтром) | | |

Для специалиста


ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА_ Habitat 2 23 €

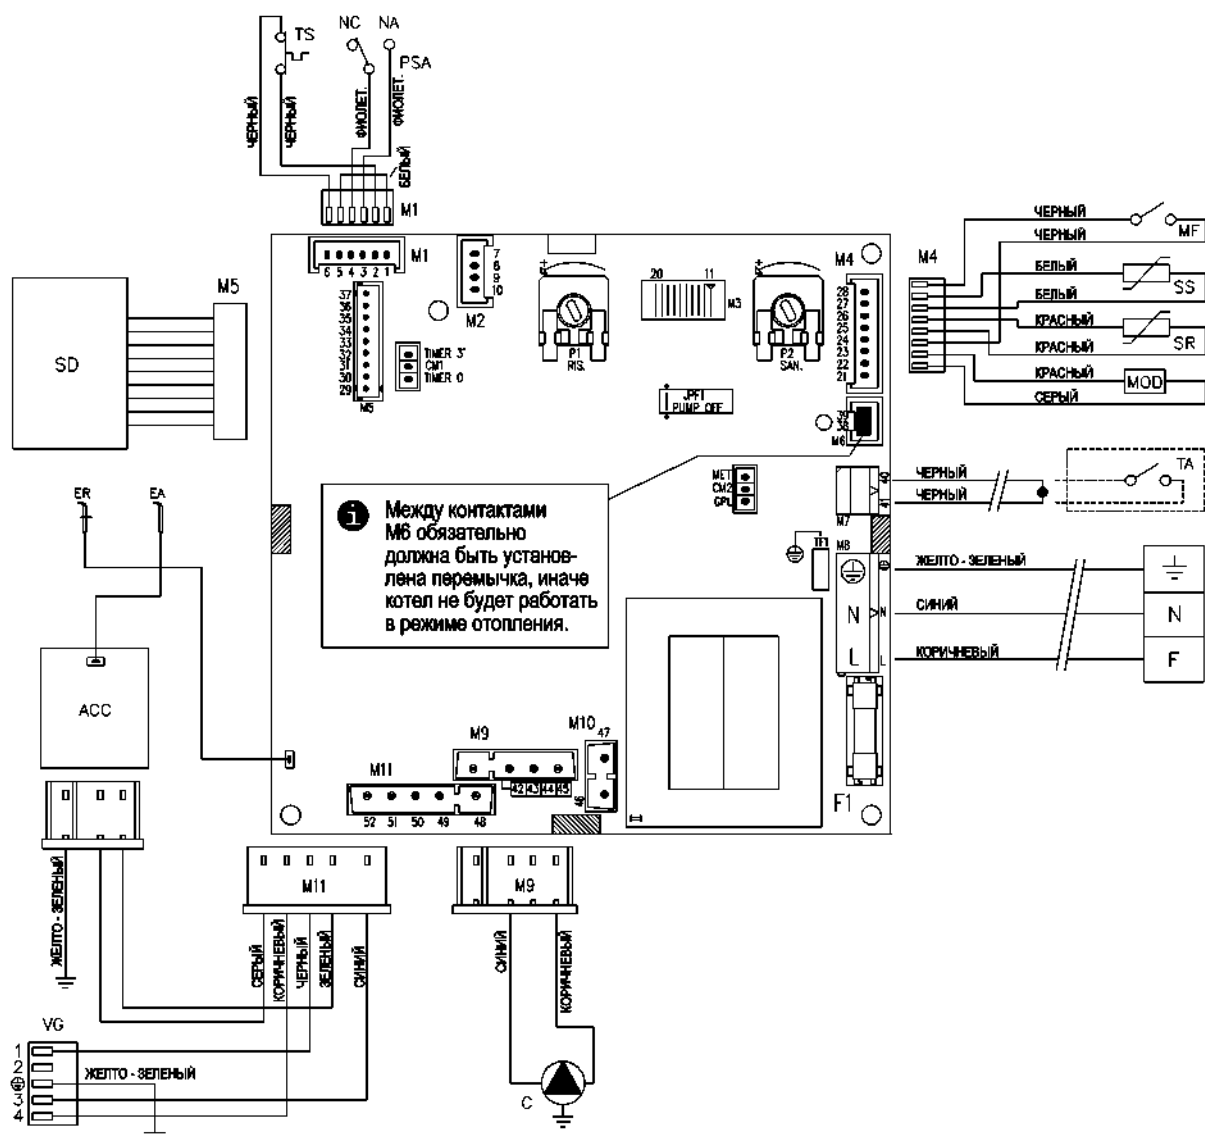

ACC Трансформатор розжига
C Циркуляционный насос
EA Электрод розжига
ER Ионизационный электрод контроля пламени
F1 Плавкий предохранитель (2A)
MOD Катушка модуляции
MF Датчик контроля минимального расхода холодной воды
PSA Реле контроля за минимальным давлением теплоносителя в котле

SD ЖК дисплей
SRNTC Датчик температуры теплоносителя в подающей линии
SSNTC Датчик температуры горячей воды
TA Беспотенциальный контакт внешнего термостата помещения (низкое напряжение «SELV»)
TF Термостат контроля за отводом продуктов сгорания
TS Предохранительный термостат
VG Газовая арматура

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА **Habitat 2 24 SE – 28 SE**

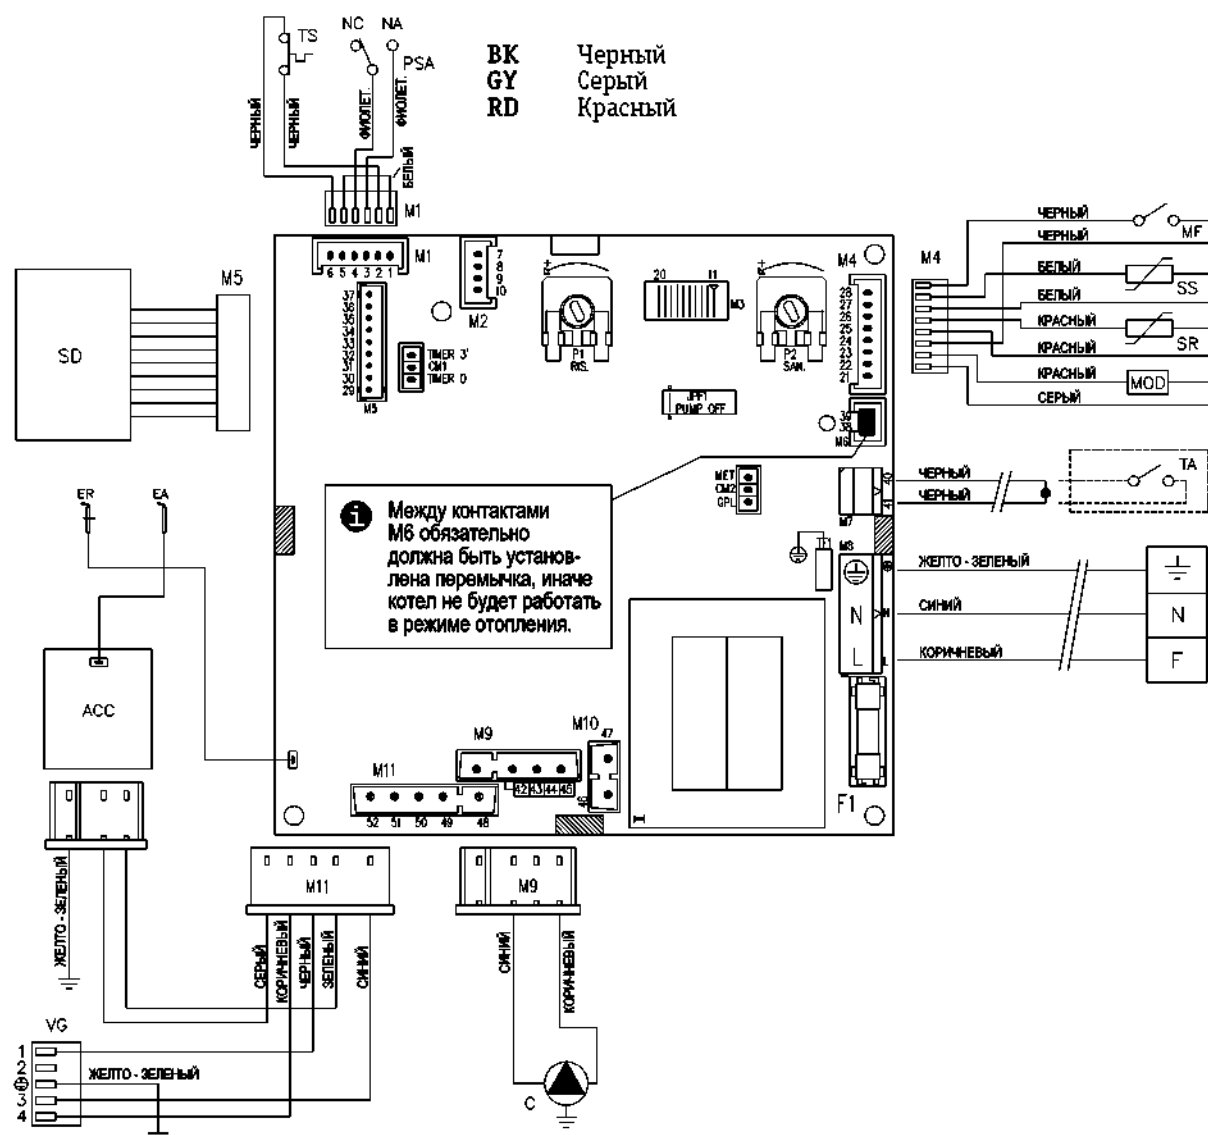

ACC	Трансформатор розжига
C	Циркуляционный насос
EA	Электрод розжига
ER	Ионизационный электрод контроля пламени
F1	Плавкий предохранитель (2А)
MOD	Катушка модуляции
MF	Датчик контроля минимального расхода холодной воды
PFM	Дифференциальный прессостат контроля за отводом продуктов сгорания
MV	Вентилятор

SD	ЖК дисплей
PSA	Реле контроля за минимальным давлением теплоносителя в котле
SRNTC	Датчик температуры теплоносителя в подающей линии
SSNTC	Датчик температуры горячей воды
TA	Беспотенциальный контакт внешнего термостата помещения (низкое напряжение «SELV»)
TS	Предохранительный термостат
VG	Газовая арматура